

UYGUNLUK SERTİFİKASI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Asansör Kat Kapılarının Yangına Dayanımı

Fire resistance of lift landing doors

No: LDsqV01-0714-0094-25

KIRIKER METAL ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ABDULHALİK RENDA MAH. ANKARA CAD. NO:234 A MERKEZ, ÇANKIRI, TÜRKİYE

Ürün Tanımı	: Yangına Dayanıklı Teleskobik Yatay Açılan Otomatik Asansör Kat Kapısı.
Product Description	: Fire Resistant Telescopic Side Opening Lift Landing Door.
Ürün Tipi	: 2 PANEL TELESKOBİK DURAK KAPISI (1000 x 2000) mm (genişlik x yükseklik)
Product Type	: 2 PANEL TELESCOPIC LANDING DOOR (1000 x 2000) mm (width x height)
Sertifikanın Dayanağı	: 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, EN 81-58:2022
Basis of the certificate	: 2014/33/EU Lift Directive, EN 81-58:2022
SINIFLANDIRMA	: E 30, EI 30
CLASSIFICATION	: E 30, EI 30
Test Raporu	: TSE-607008/04-21
Test Report	: TSE-607008/04-21



Değerlendirme : Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek I bölüm 4.2 ve EN 81-58:2022 standardı şartlarını karşılamaktadır. Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte $\pm$ % 30 aralığında, yükseklikte + % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir.

Fire resistant 2 panel Telescopic side opening lift landing door meets the requirements of Annex I clause 4.2 of the Lift Directive, and EN 81-58:2022, in particular for the classification indicated above.

Classification results are considered to be applicable to doors within the tolerance of $\pm$ % 30 width and + % 15 height from dimensions stated above, if all other constructional details being the same from those of type.

Mustafa GÖRMÜŞ

Genel Müdür

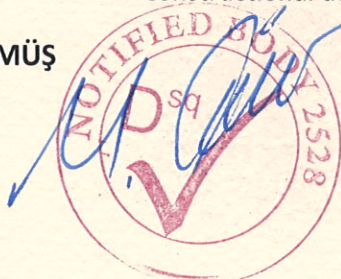

Yayın Tarihi/Issue Date : 14.07.2025
Geçerlilik Tarihi/Valid Date : 13.07.2028